

# Validation de projet

Session 2020


Etablissement : Lycée Alphonse Benoit	Professeurs : M. CONIL
Spécialité : SIN	(* : représentant du maître d'ouvrage)
Nombre d'élèves : 3	

## Projet

Titre : **Smart VMR**

Description : Voir dossier d'accompagnement

Proposition d'élèves :  Oui  Non

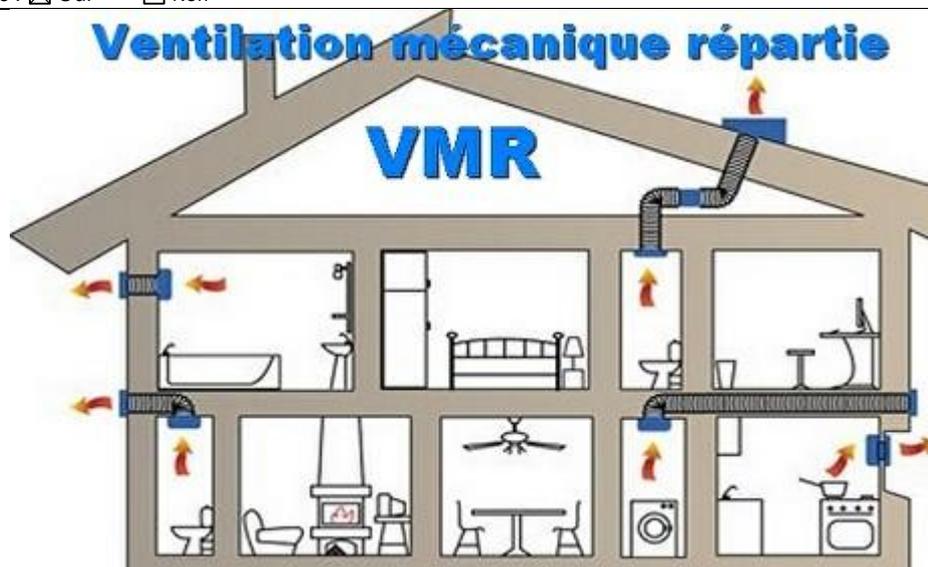

## Caractérisation du projet

Support	
Expression du besoin	Améliorer le confort d'une passoire thermique en gérant « intelligemment » le chauffage et la ventilation de la salle de bain et des WC..
Production attendue	Prototype
Contraintes environnementales	Station extérieure : -10°C.
Contraintes technologiques	Intégration dans des boîtes de dérivation standard (100mm x 100 mm). Réseau 230V
Contraintes économiques	Budget 200€.
Autres contraintes	Tous les logiciels doivent être open-source.
Documents de départ	Dossier problématique Smart VMR.
Partenaires :	Autres spécialités associées : <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> ITEC <input type="checkbox"/> SIN
Objectif principal :	<input checked="" type="checkbox"/> Performances <input checked="" type="checkbox"/> Efficacité énergétique <input type="checkbox"/> Fonctionnalités <input type="checkbox"/> Création <input type="checkbox"/> Autre :

<b>Définition du projet</b>			
<input type="checkbox"/> Validé	<input type="checkbox"/> A compléter	<input type="checkbox"/> A reprendre	<input type="checkbox"/> NON VALIDE

<b>Éléments de départ</b>		
<input type="checkbox"/> Satisfaisants	<input type="checkbox"/> A compléter	<input type="checkbox"/> INSUFFISANTS

<b>Définition des tâches individuelles</b>			
<input type="checkbox"/> Validé	<input type="checkbox"/> A compléter	<input type="checkbox"/> A reprendre	<input type="checkbox"/> NON VALIDE

<b>Complexité du projet</b>	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Non conforme

<b>Conformité du projet / programme</b>	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Non conforme

<b>Planification du projet</b>	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Non conforme

<b>Capacité à permettre l'évaluation règlementaire</b>	
<input type="checkbox"/> Apte	<input type="checkbox"/> Non apte

<b>Demandes d'amélioration - modifications</b>

Si rejeté, motif du rejet par la commission :

.....  
 .....

	Nom	Etablissement	Signature	
DDFPT				<input type="checkbox"/> Sujet validé  <input type="checkbox"/> Sujet à compléter  <input type="checkbox"/> Sujet rejeté
Professeur 1				
Professeur 2				
<i>L'IA-IPR STI</i>		<i>Le chef d'établissement</i>		